


公告编号: XMCQ M-E-2024-0312

厦门国贸集团股份有限公司  
2023年度  
内部控制评价报告


公告




标志人证集  
月 20 日

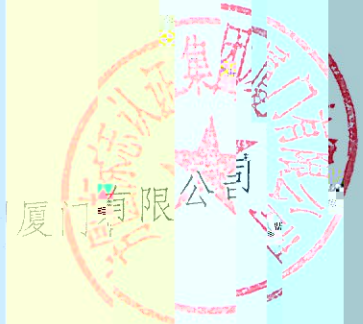

安  
三  
晨  
。 (方  
生  
的  
厦  
的  
投  
各  
备

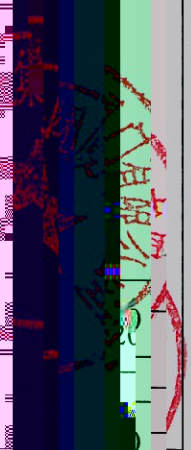

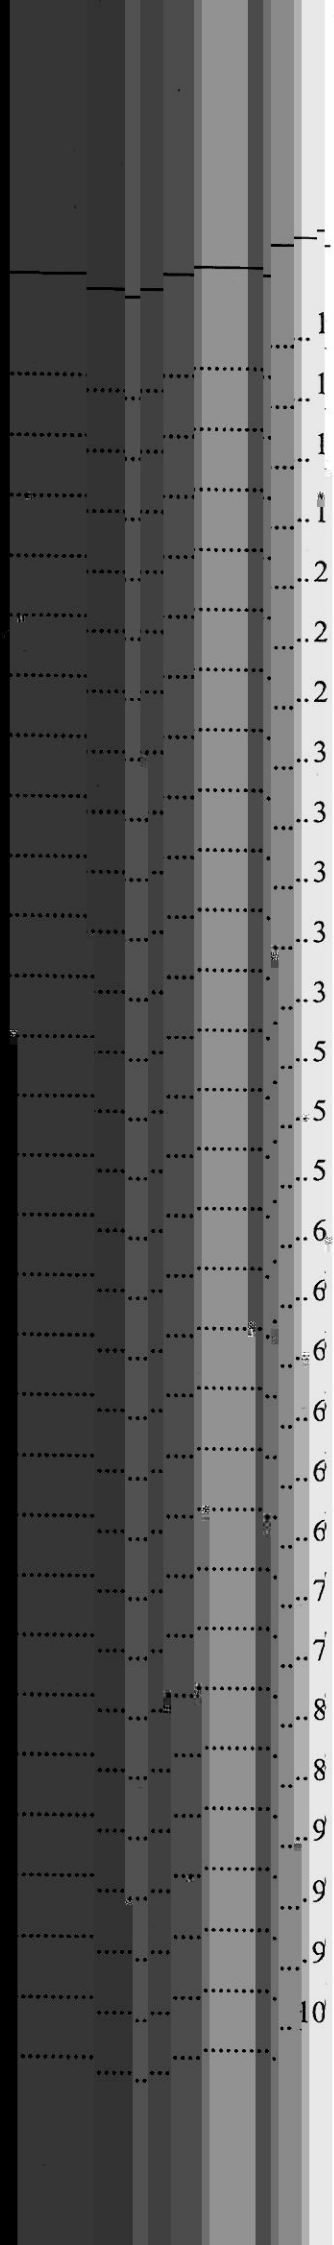

1  
1  
1  
1  
2  
2  
2  
3  
3  
3  
3  
3  
5  
5  
5  
6  
6  
6  
6  
6  
6  
7  
7  
8  
8  
9  
9  
9  
10



	论	.. 10
4	核查结论	.. 10
4.1	排放报告与核算方法与报告指南的符合性	.. 10
4.2	排放量声明	.. 10
4.2.1	企业法人边界的排放量声明	.. 10
4.2.2	补充数据表填报的排放量声明的问题描述	.. 10
4.3	核查过程中未覆盖的问题或需要特别关注	.. 11
5	附件	.. 12
附件	1: 不符合清单	.. 13
附件	2: 对今后核算活动的建议	
附件	3: 支持性文件	

年度

是否以

及

实

查

付

电

放

亥

保持

内重

设团

整可  
简称

有关要  
可靠

企业  
限公

气) 体  
生产

股份信,  
净购“核

求,  
工作、正

客观 2023  
系统

有限  
入电

未障  
碍

, 遵

碍,

制造  
门有

温室

文件评审  
活动水平

比次

场

核

3-访问

关

具体要求

文

审

(因

号)

)》

信息

对查

子

其职

序文件的

业象

的

责分工

核对及  
编写

计

审、资

料


报告复

核

候函

(20)

核查方

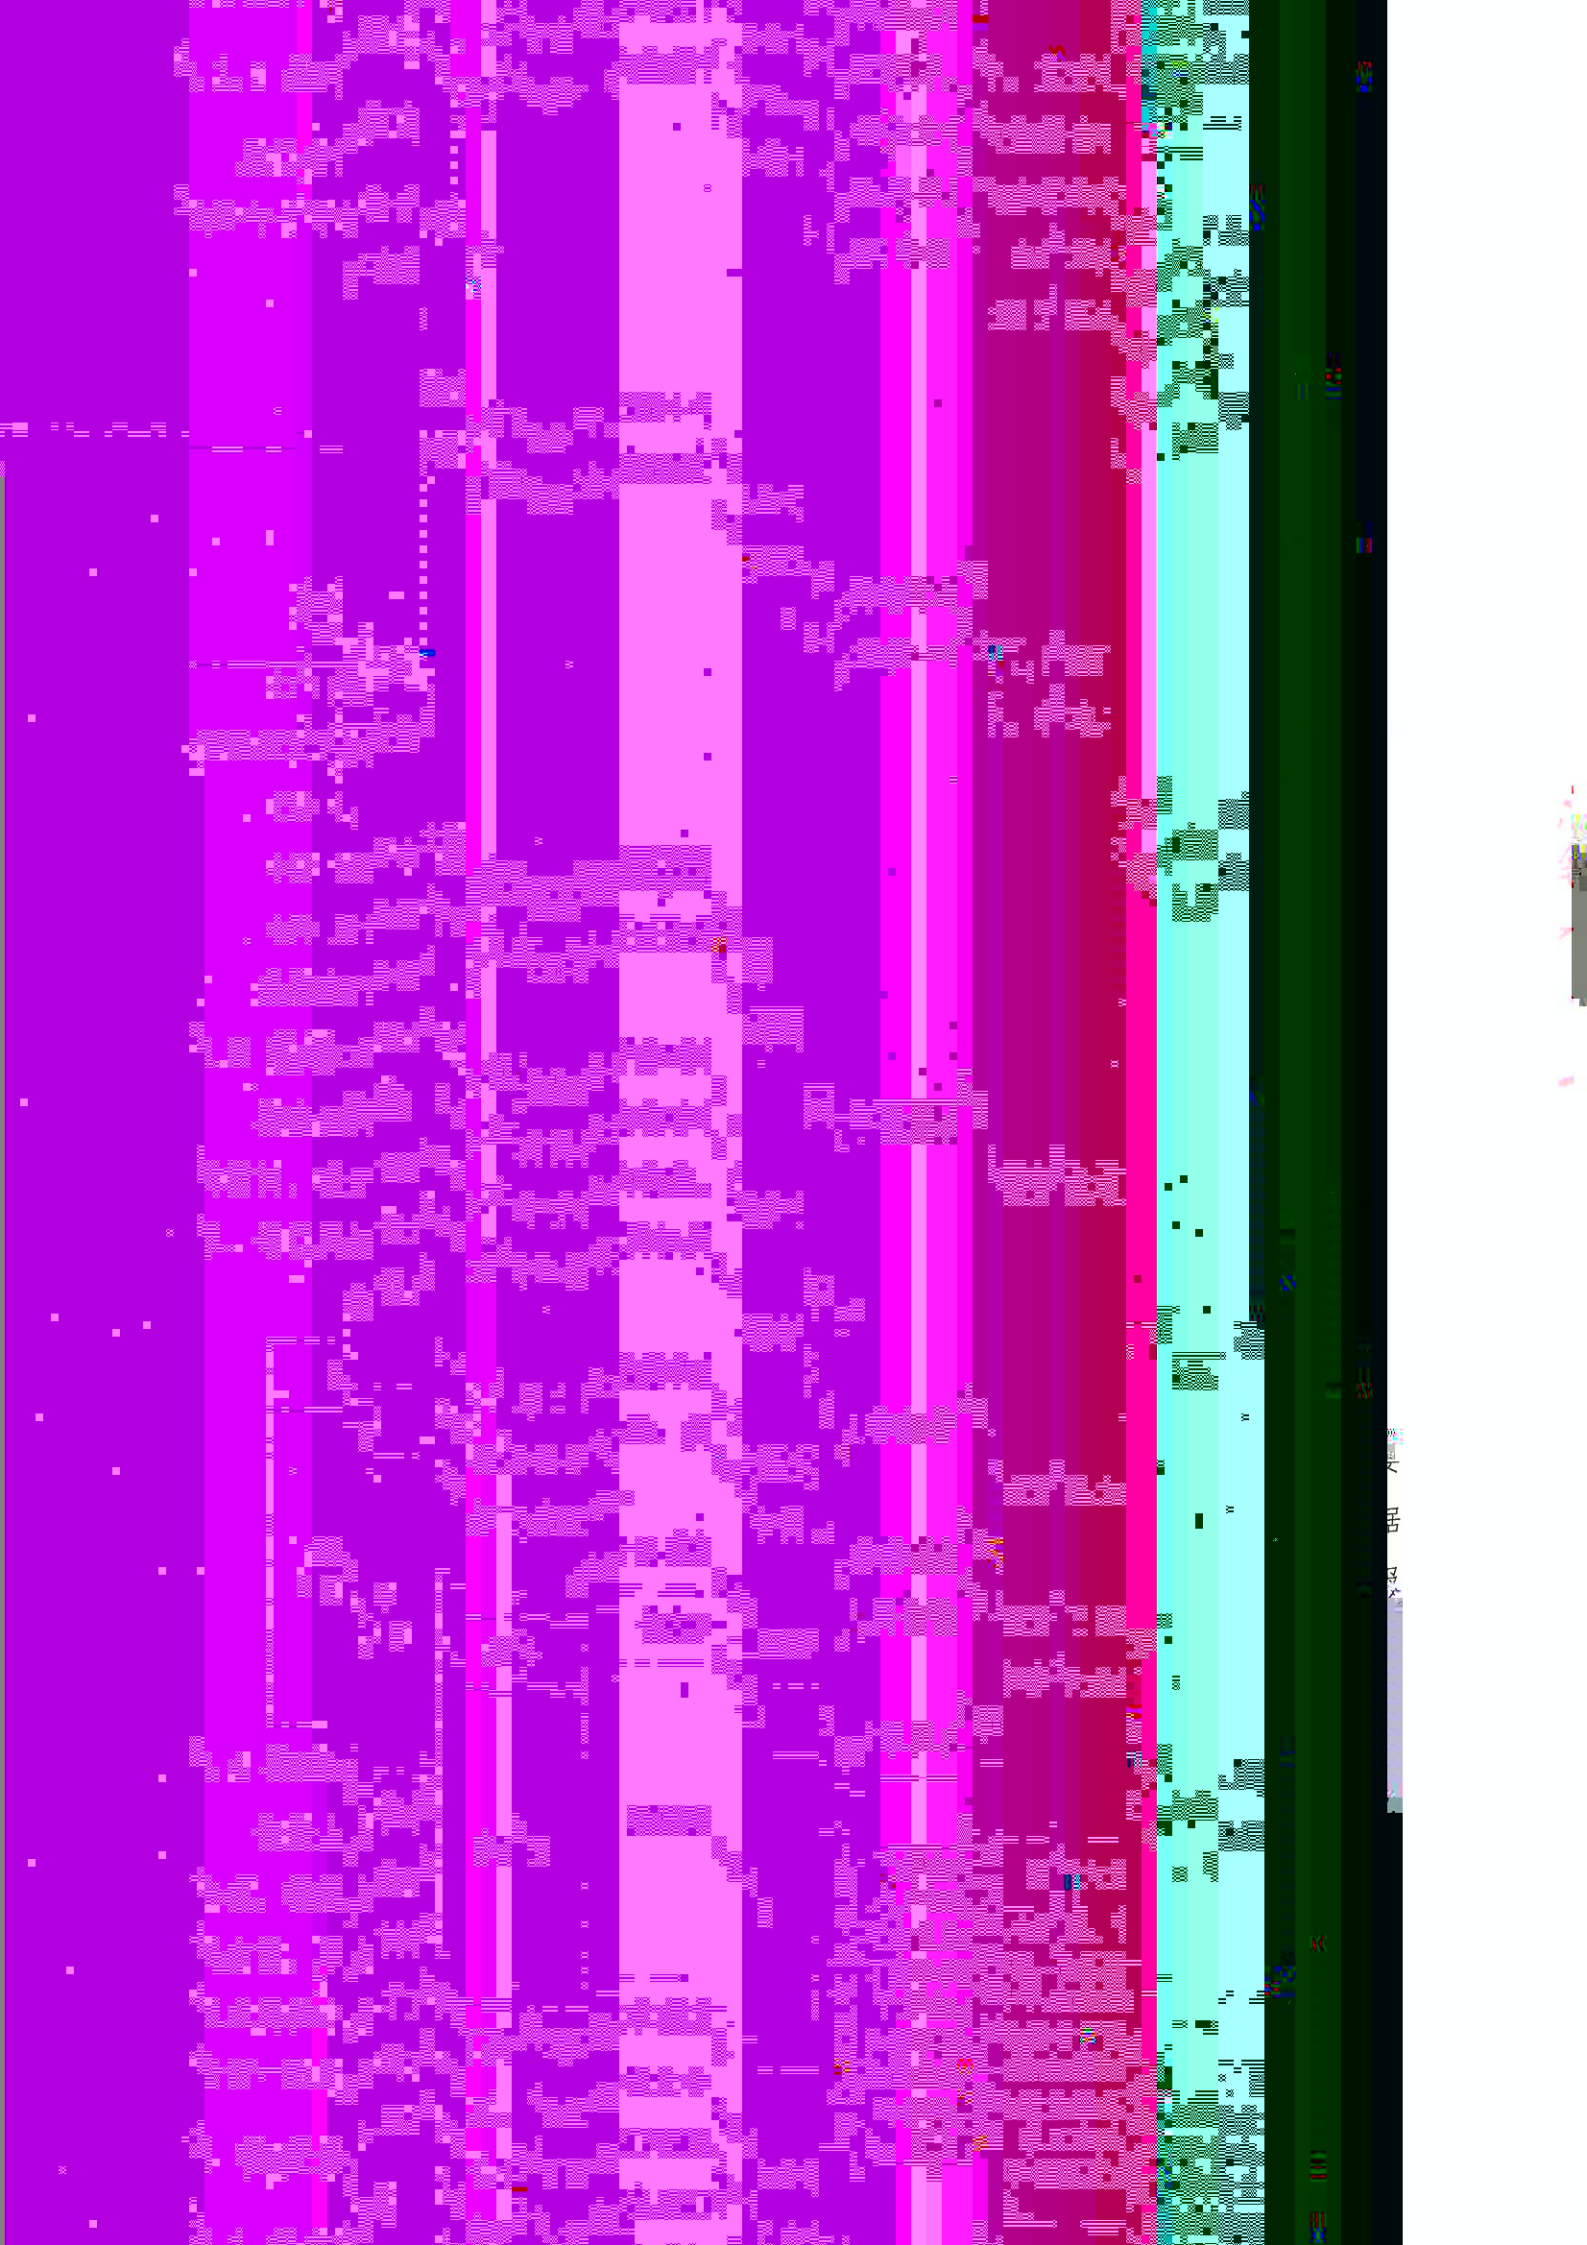

照明

坚持应用

专利基金


类中为

杭州心源心美地区




材料技术集成

碳纤维

正禾... 杭州... 心源心美... 碳纤维

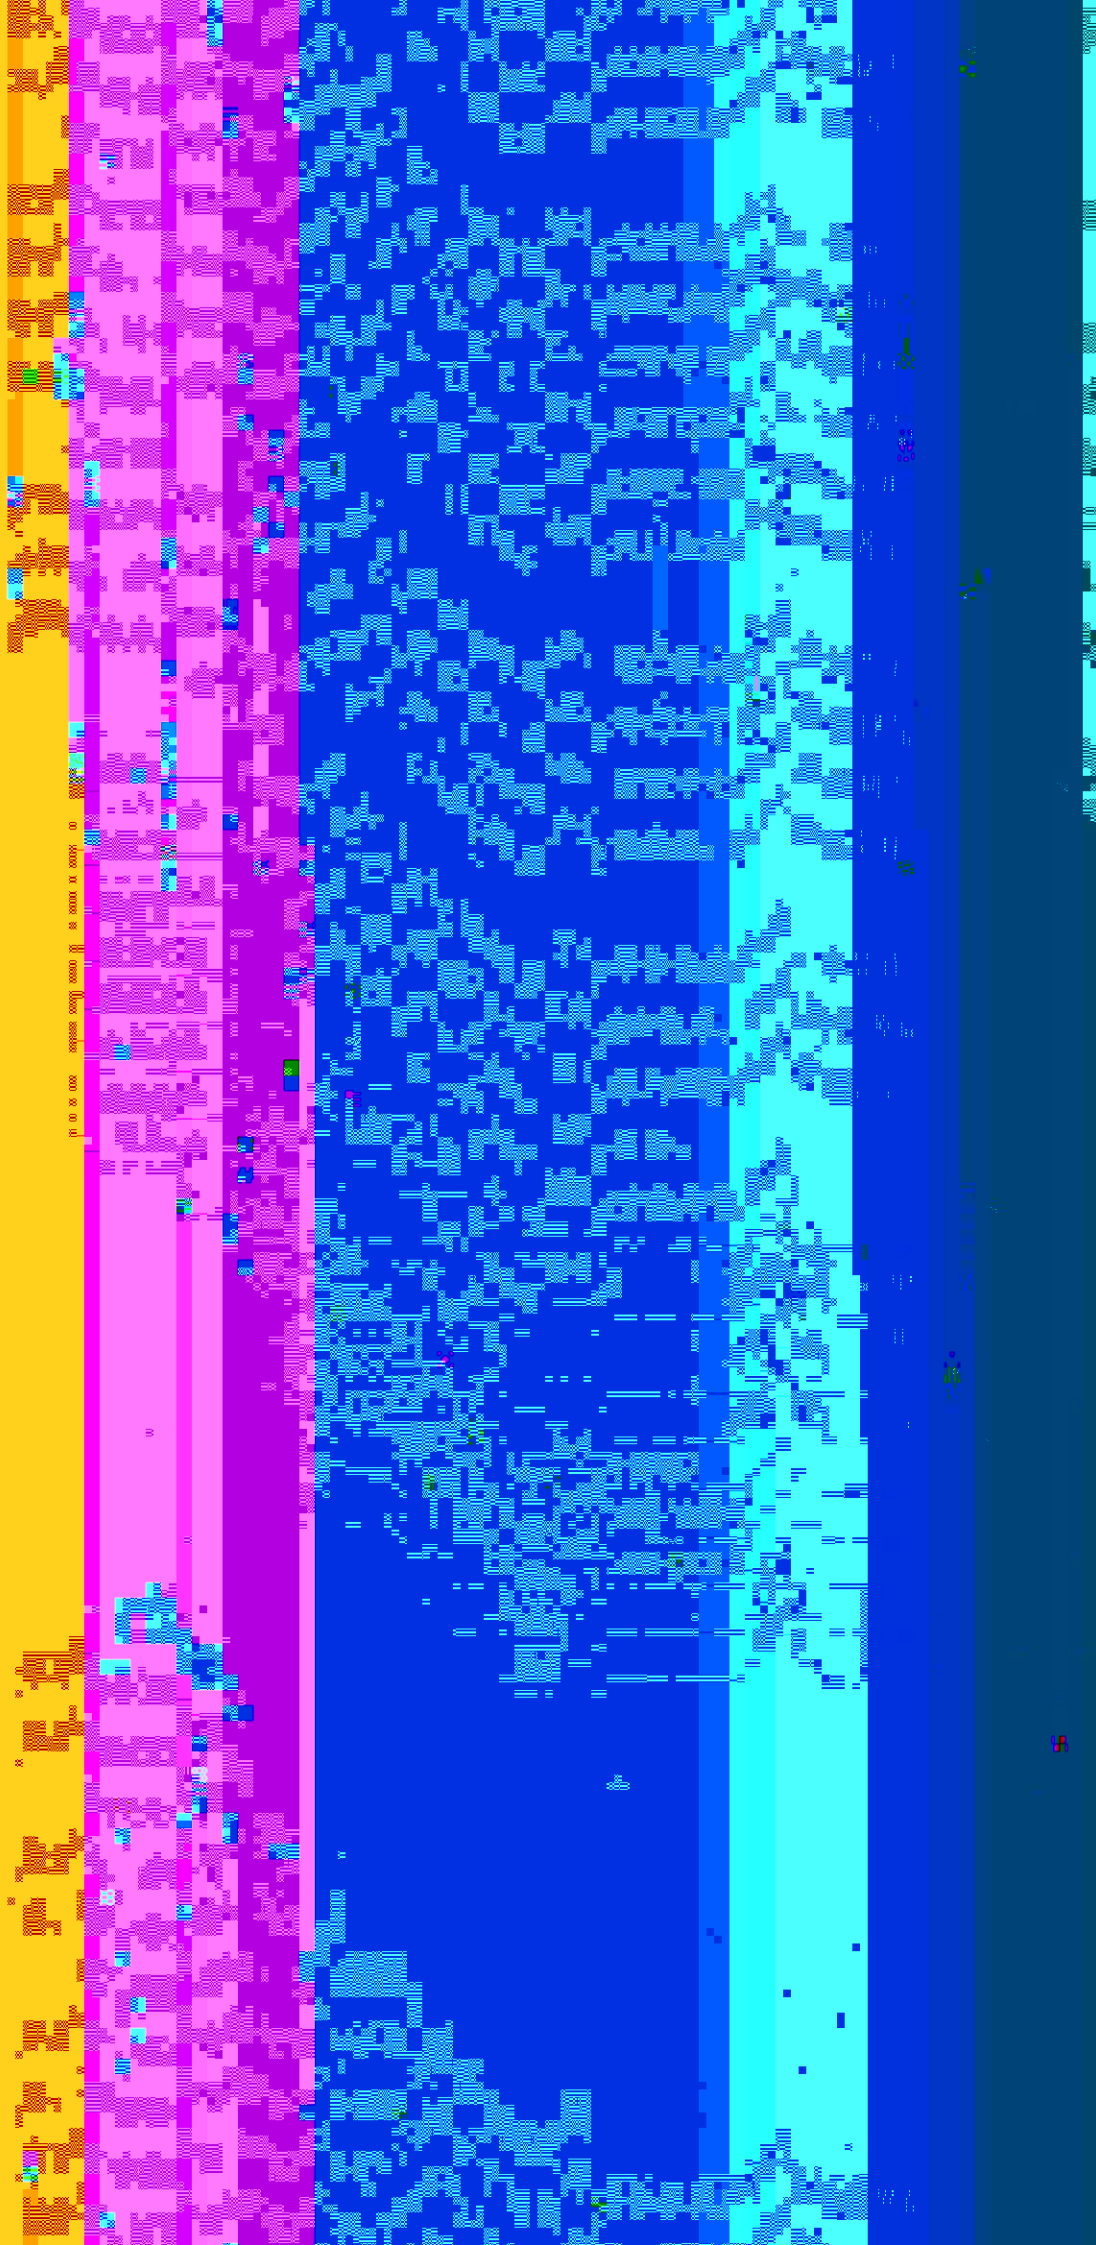

© 2000 by the American Library Association

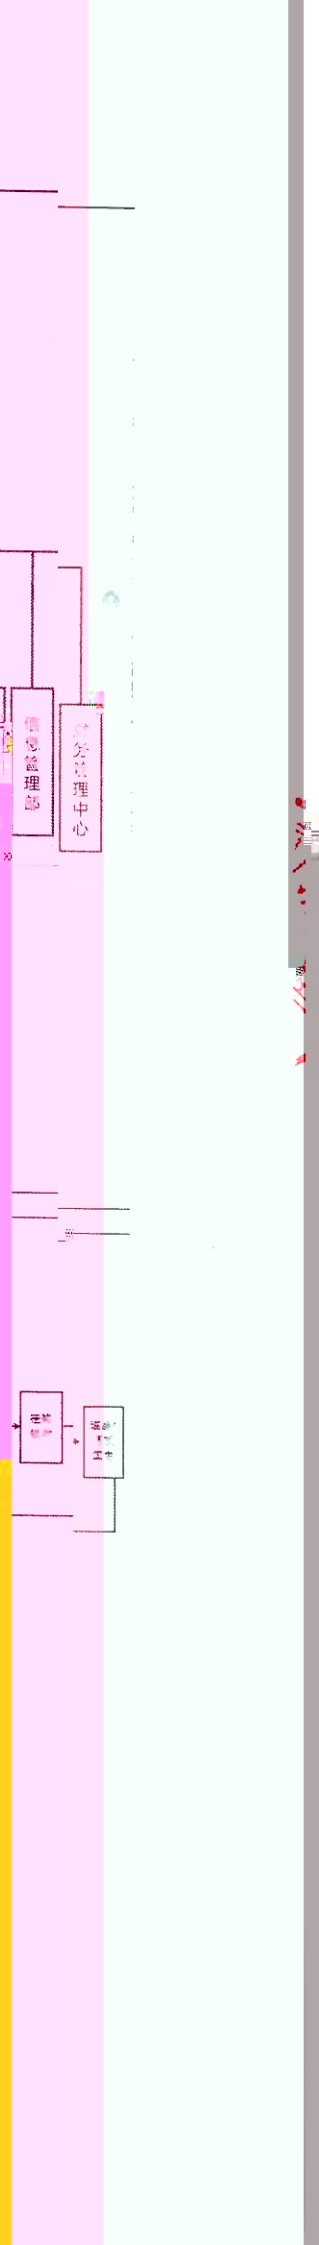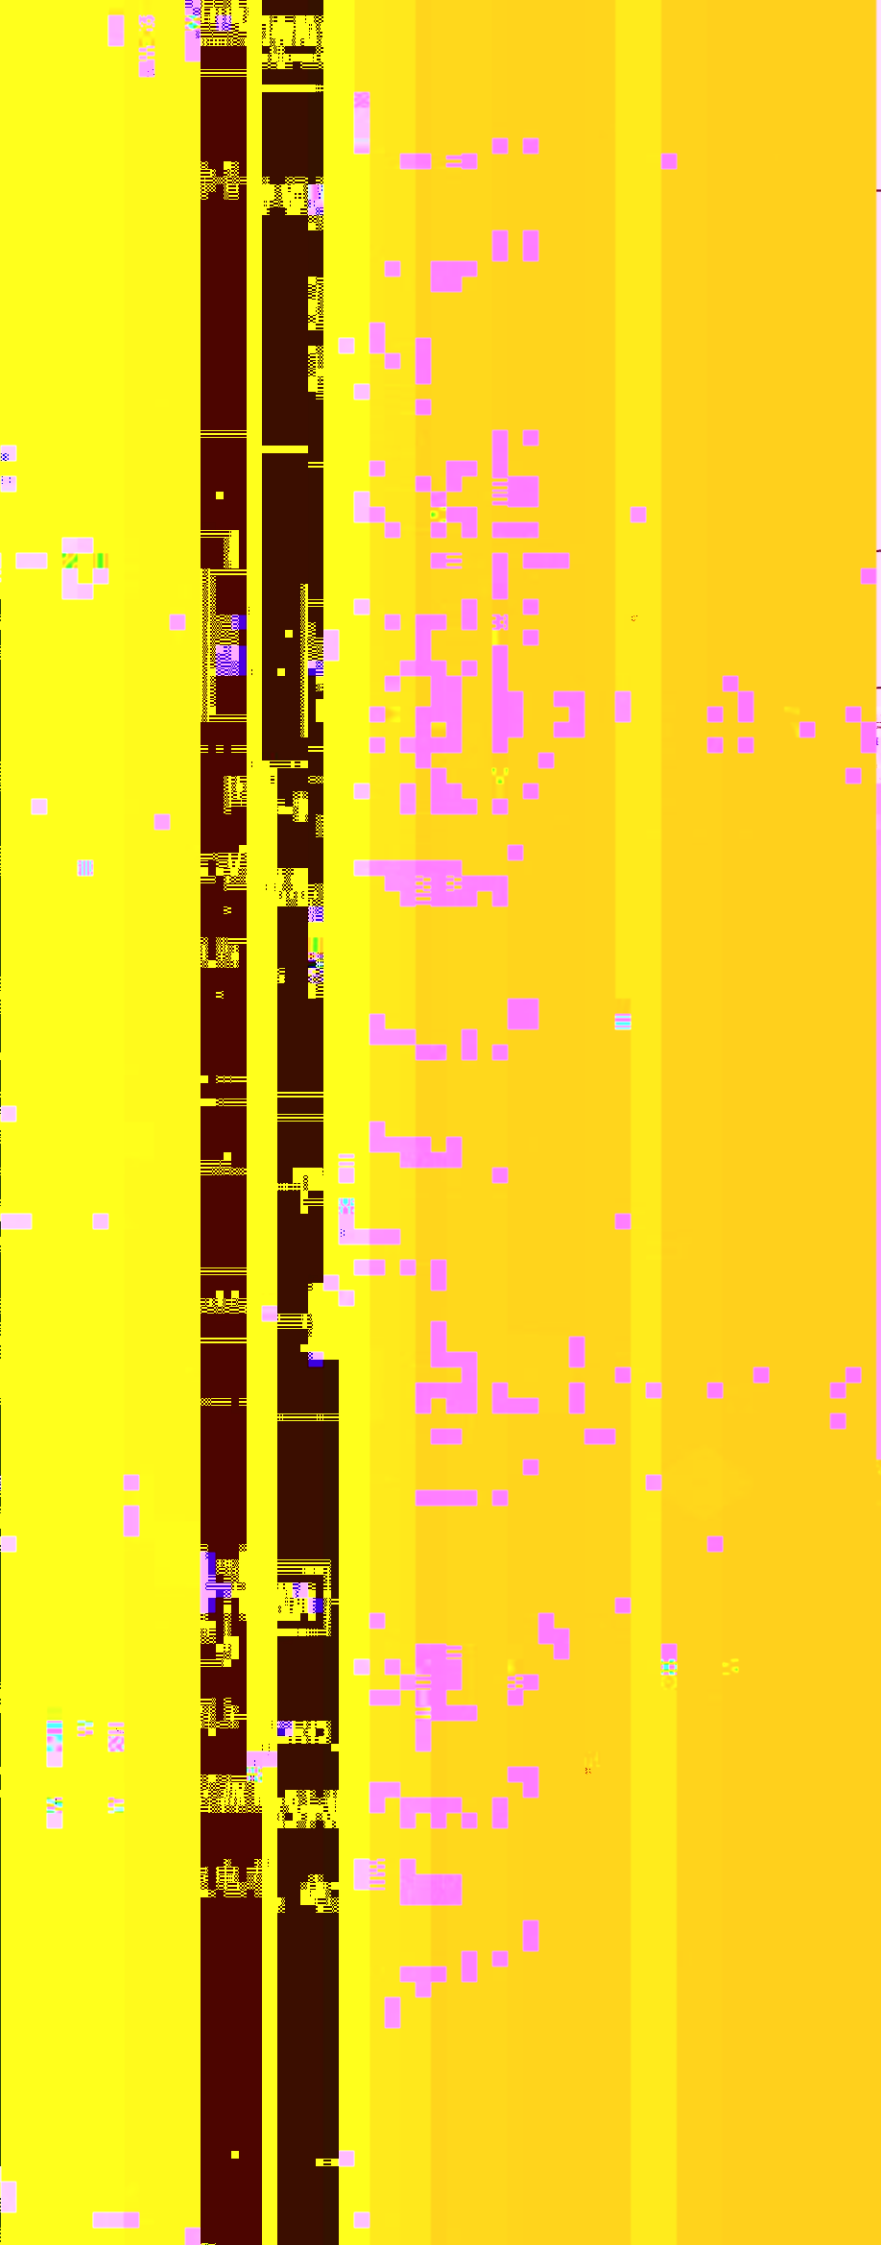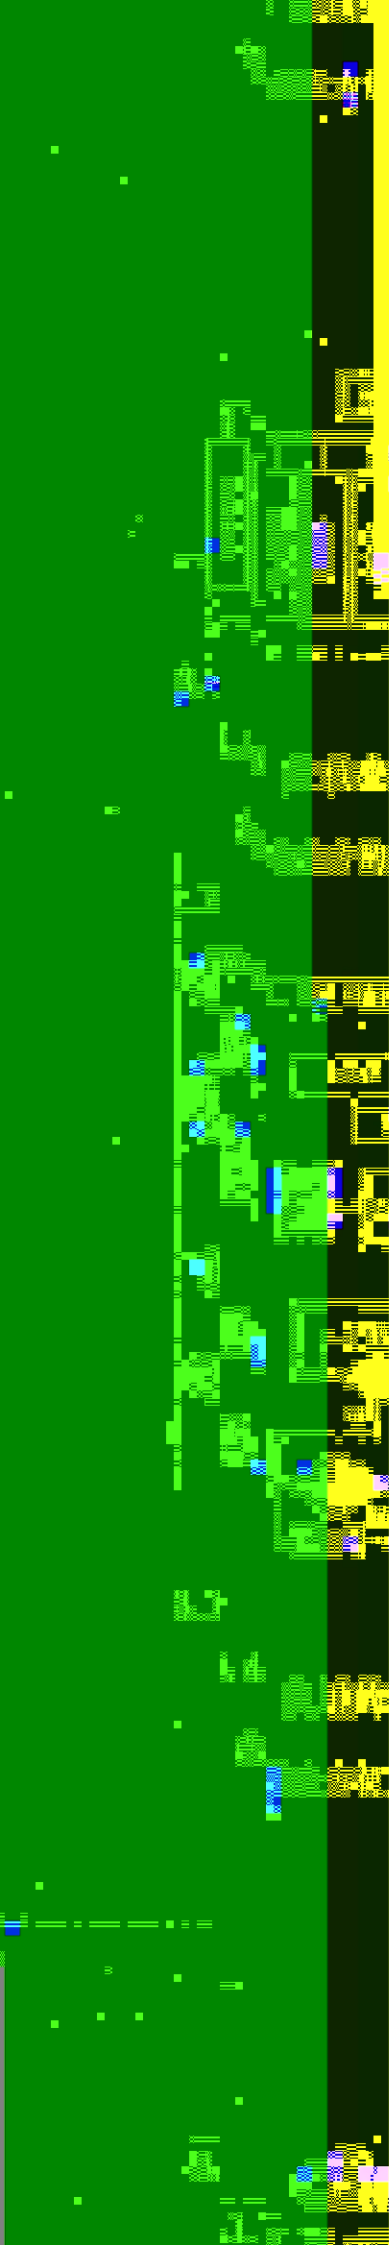

报告用

况信息与实际情况相符; 符合

基本情

查阅

方代表访谈, 检查组确  
在福建省厦门市翔安区民安大道1800-1812号一处生  
民安大道1800-1812号

门光

算该处

的附

边界

一处生

查阅

示:

方代表访谈, 检查组确  
认核算

-1 主

气体

排放设施  
全厂用电设施

受核

放设

算单位为边界核算和报  
告其温  
准确, 核算边界符合《

进行

法的选择符合《核算指南》的

按下式

电力、热

( )<sub>2</sub> 当量;

非

计算方法:  
如 (12)

单位为吨;

对固体或液体燃料以吨为单位  
以吨燃料为单位, 对气体燃

的含碳量, 对常见商品燃  
燃料的含碳量。  
含 (3)

以 GJ/吨 为单位, 对气体

碳 / GJ。

(4)

排放量，单位为吨 (t)；  
千瓦时 (MWh)；  
千瓦时 (tCO<sub>2</sub>/MWh)；  
焦 (GJ)；  
焦 (tCO<sub>2</sub>/GJ)；

总体种类的核查，检查组查阅了相关数据及来源进行核查，核查结果说

据月底电量使用情况，进行抄

核查记录，  
电力

51

》用数据填报，数据核算  
核查量数据填报。全核算  
真实方报数正符《核算指南》；  
准确，且符



报告编写及

指南的  
电子设计内部技术

符合性

备制造业企业

的一致

经核查

具体声明

的排放量

量声明

者需要

特别说明

查组对受核查方 2023 年度

排放核算方法与报告指南

2023 年

4509.612

4509.612

述

清单

公司描述	受核查方原因分析	受核查方采取的纠正措施	核查结论

附件 2: 对今后核算活动的建议

建议受核查方建立和完善温室气体排放数据文件保存和归档管理制度、温室气体排放报告内部审计制度等;

方圆标志  
China Quality Mark

CQM

文件

附件 3: 支持性

	营业执照	流程图	和职责划分
1	营业	工艺流	和职责划分
2	生产	组织架	构清单
3	公司	用能设	备消耗统计表
4	企业	年能源	
5	2023		

